




МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  
(ФССП России)

**ПРИКАЗ**

Москва

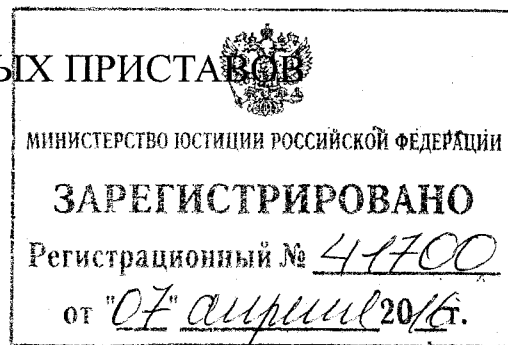

№ 163

*16 марта 2016 г.*

**Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности  
в Федеральной службе судебных приставов**

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607, № 46, ст. 6397) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Мулова В.Н.


Директор

А.О. Парфенчиков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра  
юстиции Российской Федерации  
А.Д. Алханов  
2016 г.

Верно  
12.04.2016

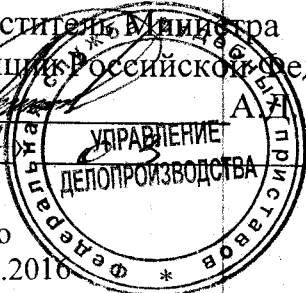

П.М. Галушинский

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом ФССП России

от 16.03.2016 № 163

**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности  
в Федеральной службе судебных приставов**

**I. Общие положения**

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов (далее – Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в зданиях Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП России), расположенных по адресам г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3, г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1, и на прилегающих к ним территориях (далее – здания, территории ФССП России), а также требования к обеспечению руководителями структурных подразделений ФССП России, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками ФССП России (далее – гражданские служащие и работники) в зданиях и на территориях ФССП России пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

2. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима), гражданские служащие и работники допускаются к работе в зданиях и на территориях ФССП России только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение гражданских служащих и работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607, № 46, ст. 6397).

3. Общее руководство деятельностью структурных подразделений ФССП России по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и на территориях ФССП России осуществляет начальник Управления делами.

4. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, назначаются приказом ФССП России.

5. В каждом здании ФССП России Управлением делами разрабатываются инструкции о действиях диспетчеров Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов и судебных приставов по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов (далее – дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС) по эвакуации людей при пожаре, а также осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в зданиях ФССП России.

## **II. Требования к зданиям, помещениям и территориям ФССП России**

6. В зданиях ФССП России запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

з) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

и) устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.<sup>2</sup>

7. Приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий ФССП России должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.<sup>3</sup>

8. Управление делами обеспечивает своевременную очистку зданий и территорий ФССП России от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающих к зданиям ФССП России территориях.

9. В зданиях и на территориях ФССП России должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1 (ч. I), ст. 83; 2016, № 1 (ч. I), ст. 76).

10. На стоянках автотранспорта ФССП России запрещается:

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

б) загромождать выездные ворота и проезды;

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Пункт 23 Правил противопожарного режима.

<sup>3</sup> Пункт 26 Правил противопожарного режима.

<sup>4</sup> Пункт 249 Правил противопожарного режима.

### **III. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ**

11. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в ФССП России осуществляется подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

### **IV. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей**

12. Руководители структурных подразделений ФССП России при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают: осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.

13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;

проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. I), ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366; 2015, № 29 (ч. I), ст. 4360).

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях ФССП России (с учетом посетителей):

по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1 – 496 человек;

по адресу: г. Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 3 – 52 человека;

по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1 – 146 человек.

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

## **V. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов**

15. В соответствии с положениями пункта 36 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- в) устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

16. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

## **VI. Требования к эксплуатации электроустановок**

17. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

18. В соответствии с положениями пункта 42 Правил противопожарного режима при эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

## **VII. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха**

19. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

## **VIII. Требования к системам и средствам противопожарной защиты**

20. Управление делами обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями, а также организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

21. Управление делами обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты зданий ФССП России (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

22. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

23. Управление делами обеспечивает наличие на посту охраны инструкции о действиях дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты здания ФССП России.

24. Дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС обеспечиваются телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

## IX. Обязанности должностных лиц

25. Руководители структурных подразделений ФССП России:

а) возлагают обязанности по контролю за соблюдением гражданами служащими и работниками настоящей Инструкции на начальников отделов;

б) обеспечивают выполнение гражданскими служащими и работниками требований о запрещении курения в зданиях и на территориях ФССП России;

в) определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

г) организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных гражданских служащих и работников;

д) обеспечивают ознакомление под подпись гражданских служащих и работников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации.

26. Начальник Управления делами:

а) обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж зданий ФССП России средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение на договорной основе регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

б) обеспечивает содержание зданий и территорий в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;



в) организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму гражданских служащих и работников, ответственных за пожарную безопасность и, при необходимости, иных работников;

г) контролирует работу отдела, отвечающего за хозяйственную деятельность по вопросам обеспечения противопожарной защиты зданий и территорий ФССП России;

д) организует и осуществляет контроль за выполнением Инструкции структурными подразделениями и своевременно информирует директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности зданий и территорий ФССП России.

27. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые меры по защите зданий ФССП России от пожаров.

28. Гражданские служащие и работники в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре, в том числе, что при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании ФССП России лифты независимо от местонахождения автоматически опускаются на первый этаж и отключаются от электросети, а эвакуация людей происходит по лестничным маршам здания;

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

29. Последний уходящий из помещения гражданский служащий и работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

#### **Х. Действия гражданских служащих, работников, дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС при пожаре**

30. Гражданские служащие и работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

- б) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;
- в) сообщить оперативному дежурному по телефону 495 620 65 99 и в диспетчерскую по телефону 495 620 65 69;
- г) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя структурного подразделения ФССП России и по системе речевого оповещения;
- д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
- е) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- ж) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

31. Руководитель структурного подразделения ФССП России при получении информации или сигнала о пожаре обязан:

- а) сообщить о пожаре по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, руководителем которого является);
- б) немедленно оповестить подчиненных гражданских служащих, работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- в) проконтролировать, чтобы подчиненные гражданские служащие и работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- г) на месте сбора проверить наличие подчиненных гражданских служащих и работников, проинформировать начальника Управления делами о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

32. Лицо, ответственное за пожарную безопасность здания ФССП России, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

- а) немедленно прибыть к месту пожара;
- б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 01, 112 в пожарную охрану);
- в) проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание дежурному персоналу (судебным приставам по ОУПДС) о ручном включении систем противопожарной защиты;
- г) принять информацию от руководителей структурных подразделений ФССП России о принятых мерах по эвакуации гражданских служащих и работников, при необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить начальнику Управления делами о складывающейся обстановке и принятых мерах;

д) при необходимости дать распоряжение лицу, ответственному за электробезопасность ФССП России, об отключении в здании ФССП России электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

е) проверить выполнение руководителями структурных подразделений ФССП России команды о прекращении работ в здании ФССП России, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех гражданских служащих и работников ФССП России, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

з) осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания ФССП России.

33. Дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по телефону сообщить о пожаре начальнику Управления делами и лицу, ответственному за пожарную безопасность в здании ФССП России;

в) оповестить все структурные подразделения ФССП России о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений ФССП России организовать эвакуацию из здания всех гражданских служащих, работников и посетителей;

г) проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки газового пожаротушения. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (нажать на кнопку ручного пожарного извещателя);

д) сообщить о срабатывании пожарной сигнализации обслуживающей организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность здания ФССП России, и вызвать их к месту пожара совместно с оперативной группой обслуживающего охранного предприятия;

е) открыть все имеющиеся в здании ФССП России двери эвакуационных выходов;

ж) во время эвакуации оказывать помощь гражданским служащим, работникам и посетителям, находящимся в здании ФССП России, при необходимости вызвать по телефону 03 скорую медицинскую помощь;

з) организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре;

и) обеспечить сохранность материальных средств и имущества ФССП России.

34. В случае возникновения пожара в зданиях (помещениях, архивах) и на территории ФССП России на гражданских служащих и работников ФССП России, дежурный персонал, судебных приставов по ОУПДС возлагаются следующие обязанности:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) начальника Управления делами – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

б) организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, начальники отделов, лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

в) проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, установок газового пожаротушения) – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) – исполняет лицо, ответственное за электробезопасность зданий ФССП России;

д) прекращение всех работ в структурных подразделениях ФССП России, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, – исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, начальники отделов;

е) удаление за пределы опасной зоны всех гражданских служащих и работников, не участвующих в тушении пожара, – исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, руководители отделов, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – исполняет начальник Управления делами ФССП России и старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС во внерабочее время;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности гражданскими служащими и работниками, принимающими участие в тушении пожара, – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России;

и) организация одновременно с тушением пожара эвакуации людей и защиты материальных ценностей – исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, руководители отделов, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

к) встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя указанного подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания, территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

н) организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС.